


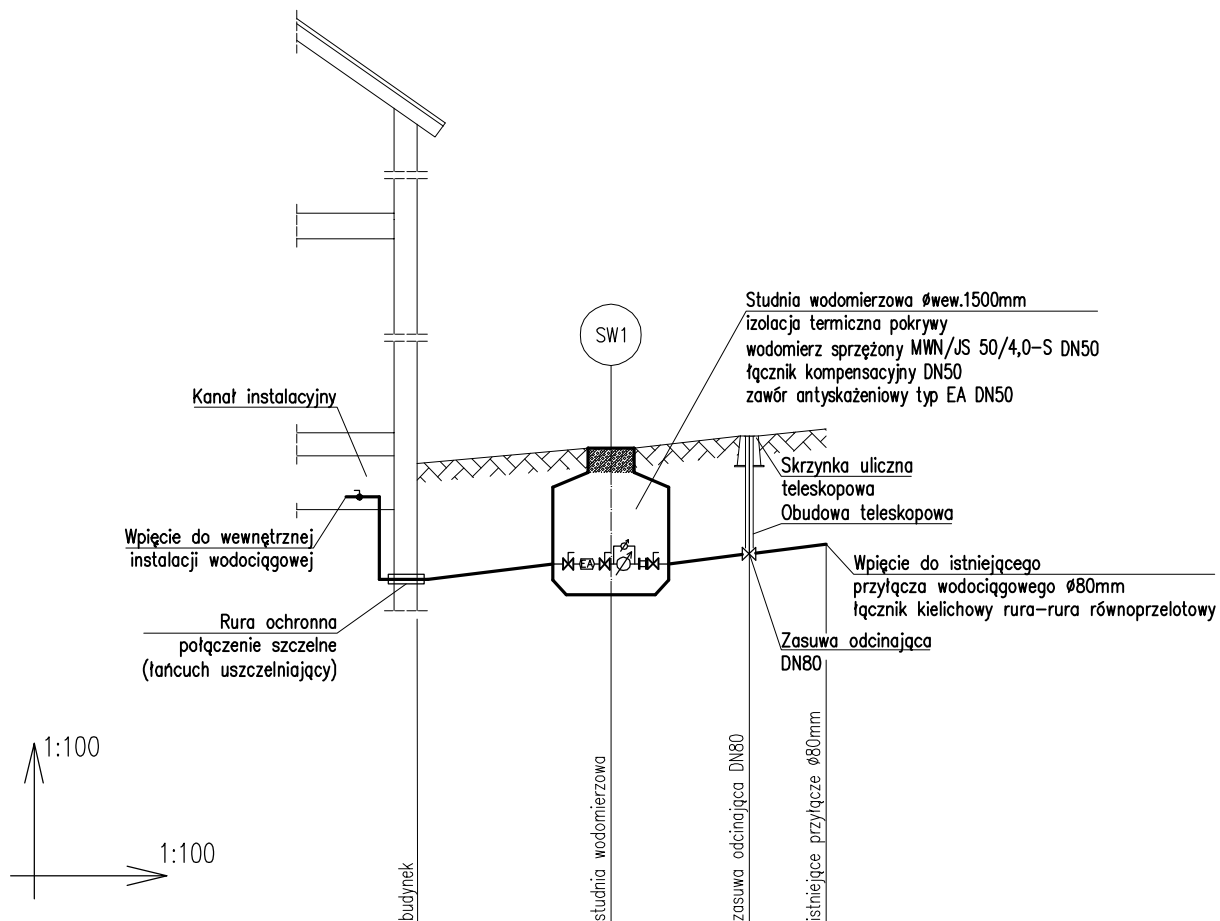

Rzędna terenu [m n.p.m.]	354,70	354,90	355,10	355,20
Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]	353,20	353,40	353,59	353,70
Zagłębienie [m]	1,50	1,50	1,51	1,50
Długość [m]		2,50	1,80	1,00
Odległość [m]	0,00	2,50	4,30	5,30
Spadek [%]		8%	10,7%	
Średnica [mm]		stal DN50	de90x8,2mm PE100 RC SDR11 PN16	

 BIURO PROJEKTOWE				MGR INŻ. TOMASZ NOWAK UL. SAPERÓW 1/1 58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ BIURO@TROVIS.PL	
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data:	01.04.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium:	PB
Temat:	Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bożkowie, Bożków 89e dz. nr 811/9 obr. 3 Bożków			Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.:	5
Tytuł rys.:	Profil przyłącza wodociągowego				