

Zadanie pn:

"Konserwacja rowu melioracji wodnych R-96"
(dz. nr 211 obręb Ludwikowice Kłodzkie, gmina Nowa Ruda)
na długości 80 mb


Zakres prac:

- wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z ich wygrabieniem;
- usunięcie zakrzaczeń rosnących w trasie rowu;
- ścięcie drzew i wykarczowanie pni, zgodnie z Decyzją Starosty Kłodzkiego;
- wywóz dłuźcy na wskazane miejsce składowania;
- wywóz gałęzi, drągowiny i karpiny z usuniętych zakrzaczeń i ściętych drzew oraz ich utylizacja (po stronie Wykonawcy);
- rozbiórka zniszczonego ubezpieczenia rowu;
- ręczny i mechaniczny wykop rowu z uformowaniem dna i skarp rowu
parametry rowu na odcinku długości 10 m: szer. w dnie 1,8-1,5 m, h = 1,5-1,2 m, n:1=5:1
parametry rowu na odcinku długości 70 m: szer. w dnie 1,0 m, h_{sr.}= 0,6-1,0 m, 1:n=1:1;
- odbudowa zniszczonego ubezpieczenia na odcinku dług. 12 mb
 - 1) odbudowa przyczółka przepustu
 - 2) wykonanie murów oporowych z kamienia na zaprawie cementowej na fundamencie z betonu, dwustronnie na długości 10 m:
*fundament 0,5*0,8 m; mur szer. górą 0,4 m, wys. 1,5-1,2 m, n:1=5:1*
 - 3) zabudowa dna: bruk kamienny grub.15 cm wyspoinowany, na podbudowie betonowej grubości 10 cm,
 - 4) gurt betonowy 0,5*0,5*3,5 m - szt.1
 - 5) narzut kamienny grub. 0,5 m na dług. 1,5 m;
- uformowanie skarp rowu oraz uformowanie grobli z wydobytego urobku wzdłuż koryta rowu na dług. 60 m;
- rozplantowanie pozostałej części urobku wzdłuż koryta rowu;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

UWAGA:

1. Miejsce prowadzenia prac trudno dostępne, o dużym nachyleniu, dojazd sprzętu po terenie podmokłym. Zalecany sprzęt na podłożu gąsienicowym.
2. Przed złożeniem oferty wymagana wizja w terenie.
3. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wejścia na teren z właścicielami gruntów graniczących z rowem a po zakończeniu prac, uzyskania oświadczeń o braku zastrzeżeń i uporządkowaniu terenów przyległych do rowu.

ZABUDOWA ROWU

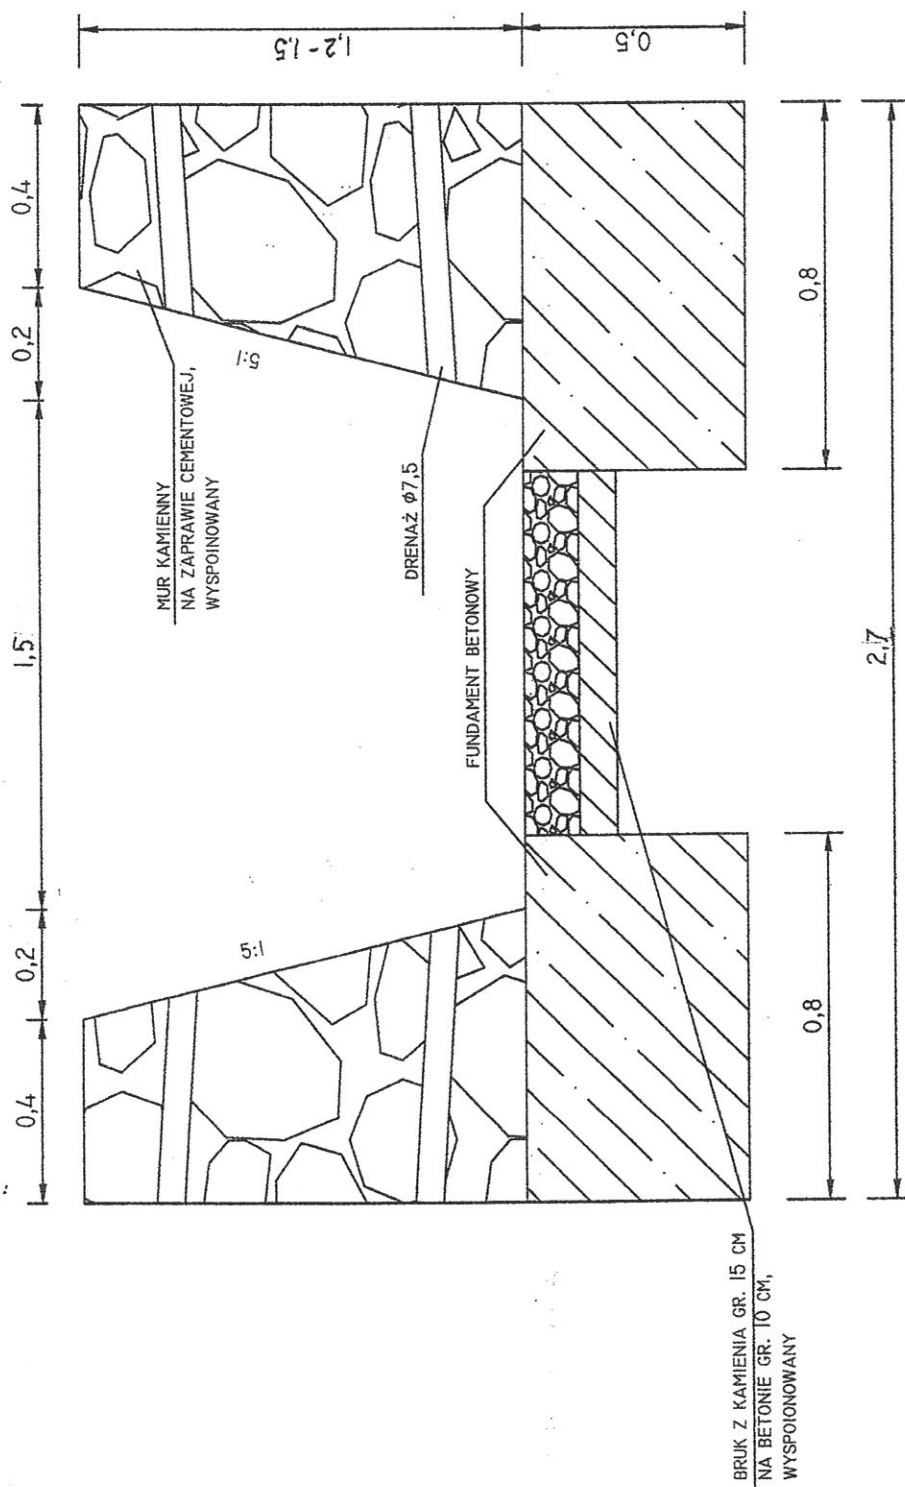

321576,60 308764,99

321735,35 308764,99



321576,60 308566,55

321735,35 308566,55

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.